

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Ясногорскому району Тульской области

301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 41 / 1 / 1-11 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МОУ "Ревякинская средняя школа"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице директора Истратовой Юлии Викторовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району по Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 41 от "25" октября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.с "13" ноября 2018 г. до
11 ч 00 мин. "15" ноября 2018 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы

Глазкиным Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы Барановым

Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МОУ "Ревякинская средняя школа"

по адресу: Тульская область, Ясногорский р-н, п.Ревякино,ул.Советская,д.5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **директором Истратовой Юлией Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Организовать перекатку рукавов во всех ПК школы.	ППР в РФ № 390 П. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными	04.02.2019 г.	

		стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.		
2	Организовать проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода во всех ПК школы.	ППР в РФ № 390 П.55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	04.02.2019 г.	
3	Разработать планы эвакуации в соответствии с нормативными документами.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 ; ППР в РФ № 390 П. 7.	04.02.2019 г.	
4	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в подсобном помещении на 2 этаже.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
5	Присоединить пожарный рукав к пожарному стволу в ПК - 5.	ППР в РФ № 390 П. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом	04.02.2019 г.	

		обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.		
6	Убрать под лестничным маршем горючие материалы.	ППР в РФ № 390 П. 23 На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	04.02.2019 г.	
7	Закрывать распределительную коробку в музее	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	04.02.2019 г.	
8	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в помещении тамбура обеденного зала.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
9	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в тамбуре главного входа в здание.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
10	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в мастерских.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
11	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в раздевалке обучающихся	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Глазкин А.И.

« 15 » ноября 2018 г.
Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


Баранов В.В.

«15 » ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):



«15 » ноября 2018 г.

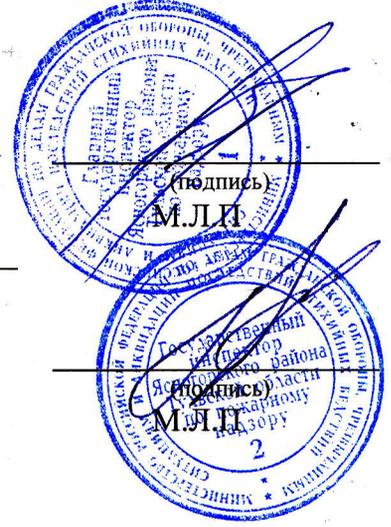

Директор Истратова Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)